
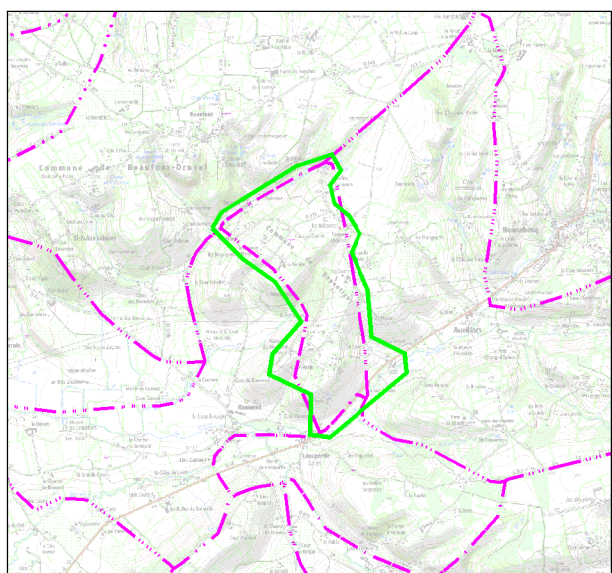


Légende :

- | | | |
|-----|------------------------------|-------------|
| --- | Aérien | Tronçon HTA |
| --- | Aérien torsadé | |
| --- | Cable souterrain | |
| I | IACM | |
| Y | IAT | |
| T | ADA | |
| I | IACT | |
| S | Disjoncteur non télécommandé | |
| ○ | DRR | |
| ○ | Sectionneur | |
| --- | Aérien | Tronçon BT |
| --- | Aérien torsadé | |
| --- | Cable souterrain | |
| ○ | Poste source | |
| ○ | Changement de section | |
| ○ | Postes électriques | |
| ○ | Distribution publique | |
| ○ | Abonné | |
| ○ | Producteur HTA | |
| ○ | Répartition | |
| ○ | DP - Abonné | |
| ○ | Transformateur HTA - HTA | |
| ○ | Producteur HTA - Abonné | |
| ○ | DP - Producteur HTA - Abonné | |

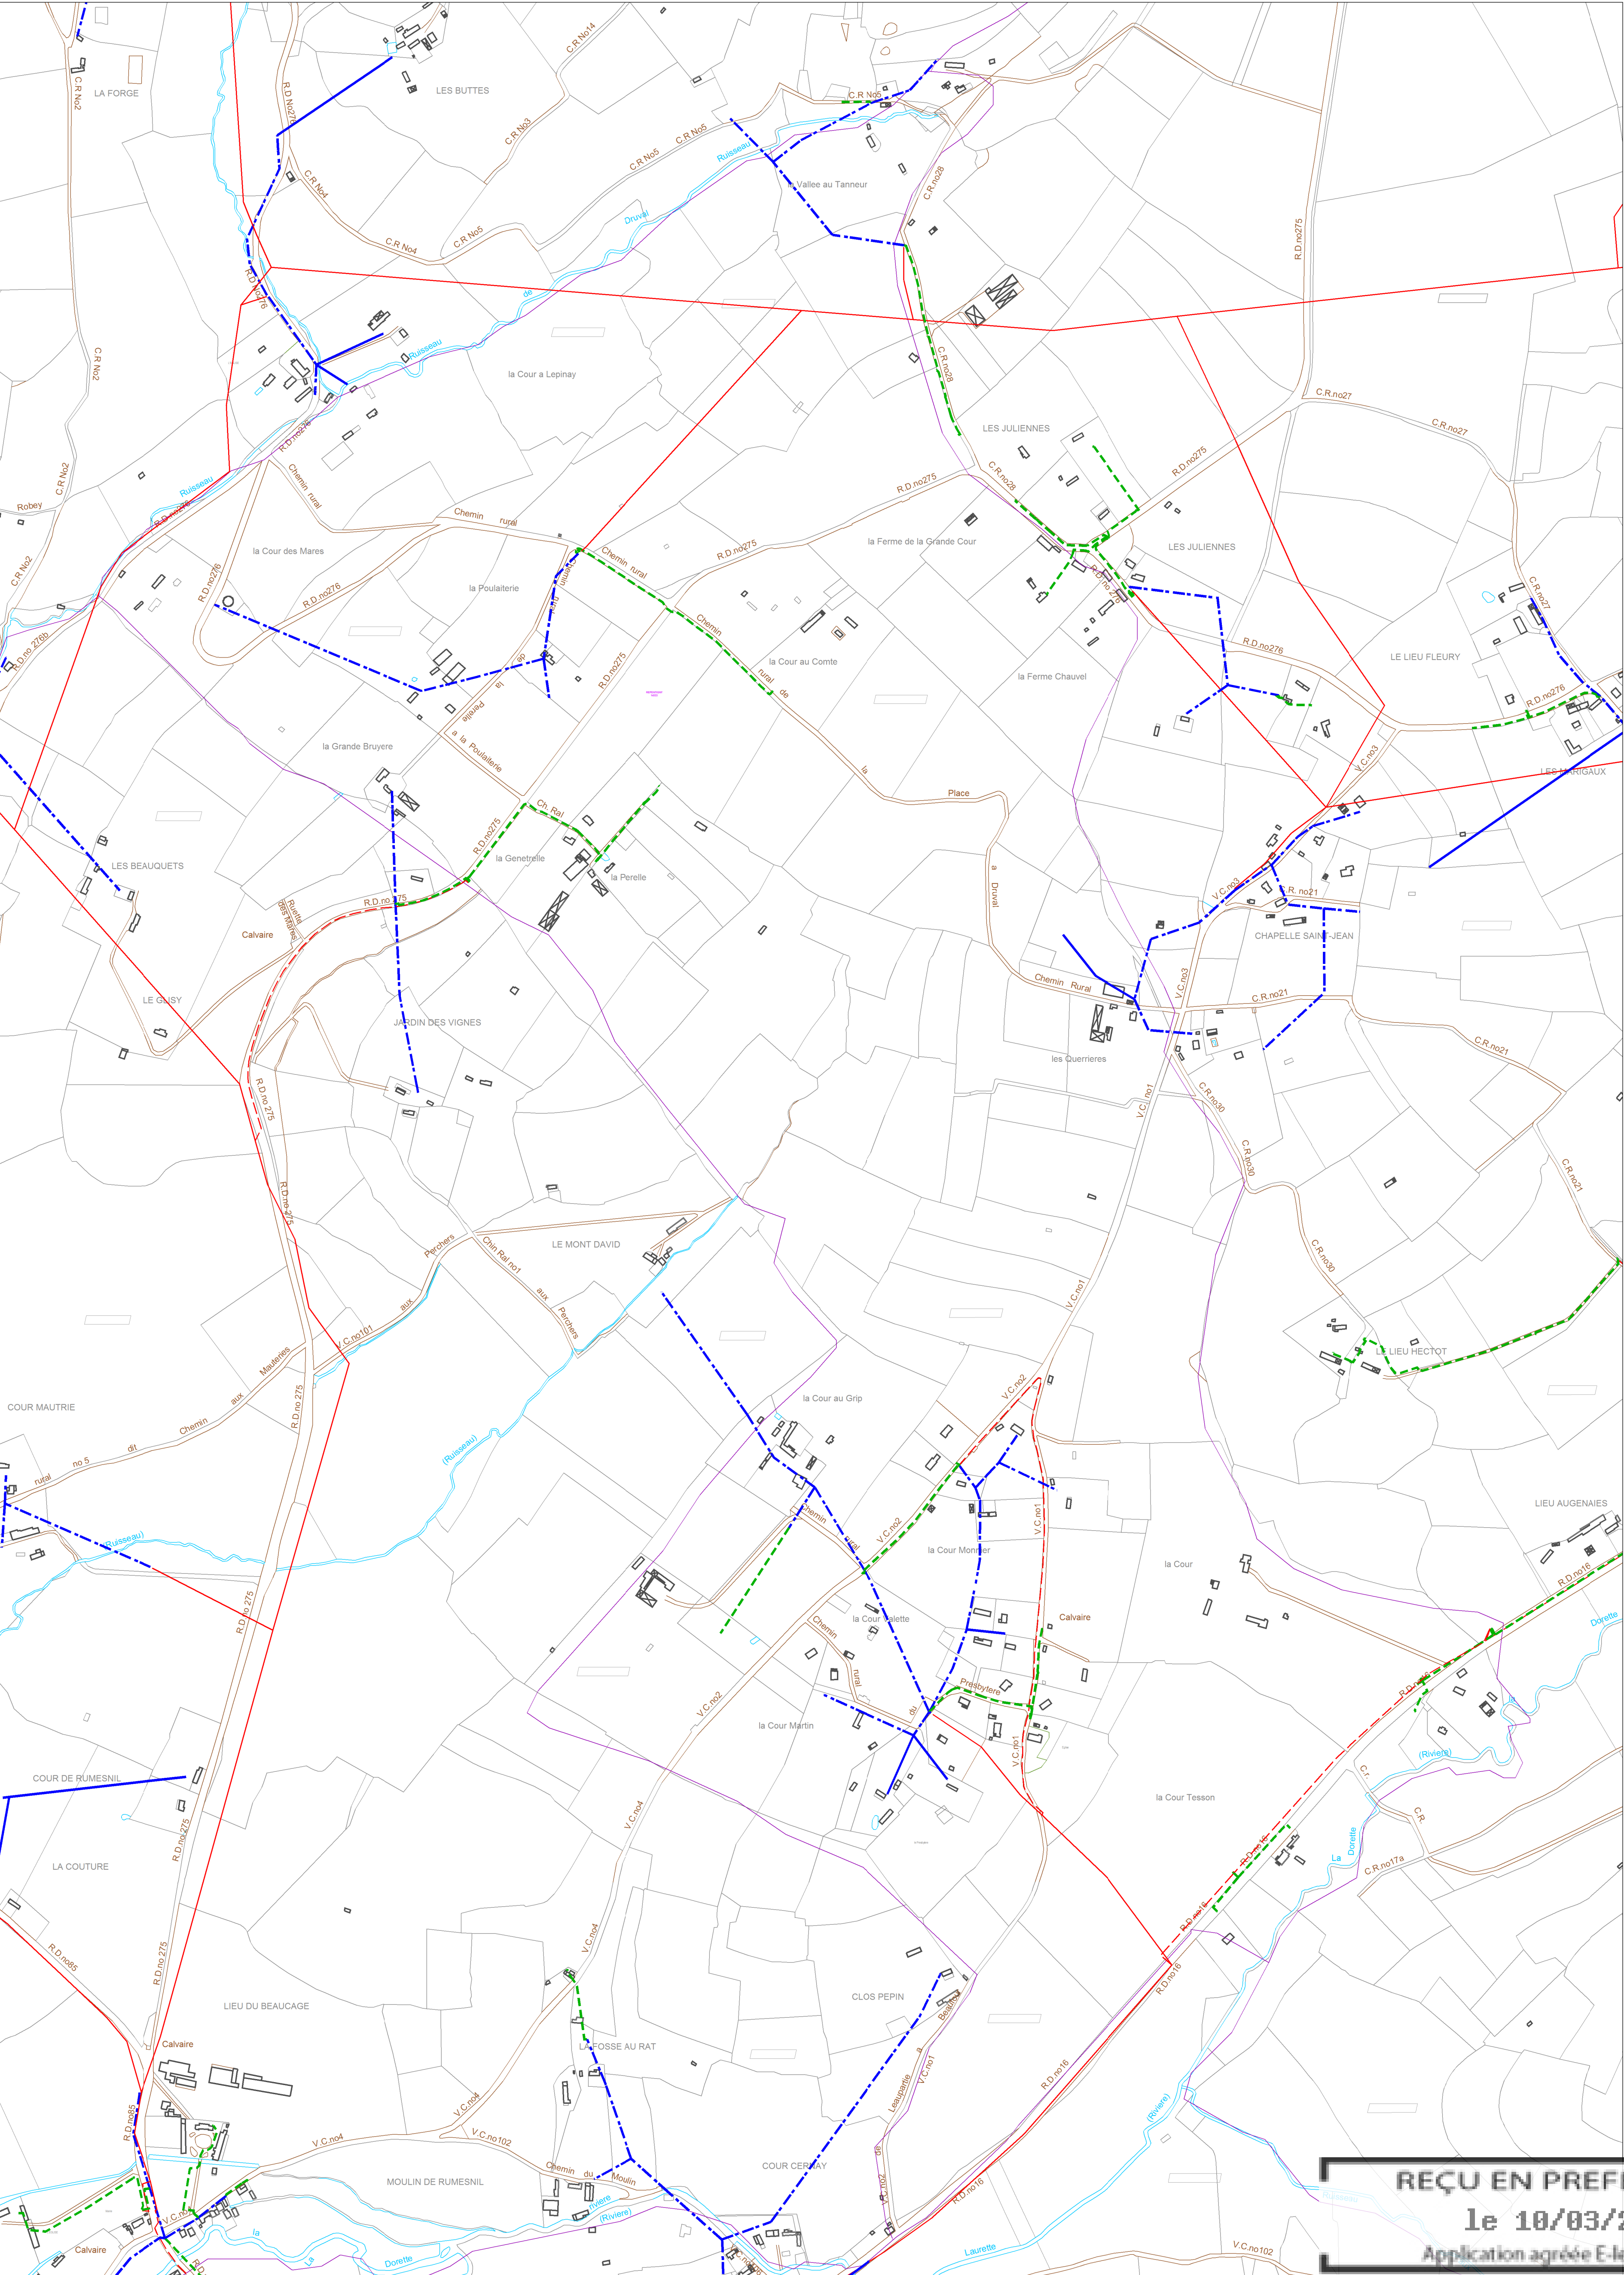

REÇU EN PREFECTURE

le 10/03/2020

Application agréée E-legalite.com