



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Prescrite le 03/12/2015 Arrêtée le 27/06/2019 Approuvée le 05/03/2020
Mise à jour le 23/12/2024

Annexe au plan graphique :
Plan des risques liés aux mouvements de terrain - 1/13000e
Communes d'Annebault, Beaumont-en-Auge, Bourgeauville, Branville, Clarbec, Danestal, Drubec, Glanville, Saint-Etienne-la-Thillaye, Saint-Hymer (partie Ouest), Valsemé



RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Sources données (sauf mention contraire) : CARMEN
(DREAL Normandie - Avril) 2019

Les indices de cavités


- Périimètre de sécurité lié à un indice de cavité
- Indices de cavité - source : connaissance du terrain
- Périimètre de sécurité lié à un indice de cavité (rayon de 60 m.)
- Périimètre de sécurité supprimé lié à un indice non avérée (étude réalisée)
- Terrains prédisposés à la présence de marnières
- Communes avec cavités non localisées

Risques de chutes de blocs

- pente très forte
- pente forte

Prédispositions au risque de glissement de terrain

- terrain prédisposé à pente très forte
- Terrain prédisposé à pente forte
- Terrain prédisposé à pente modérée

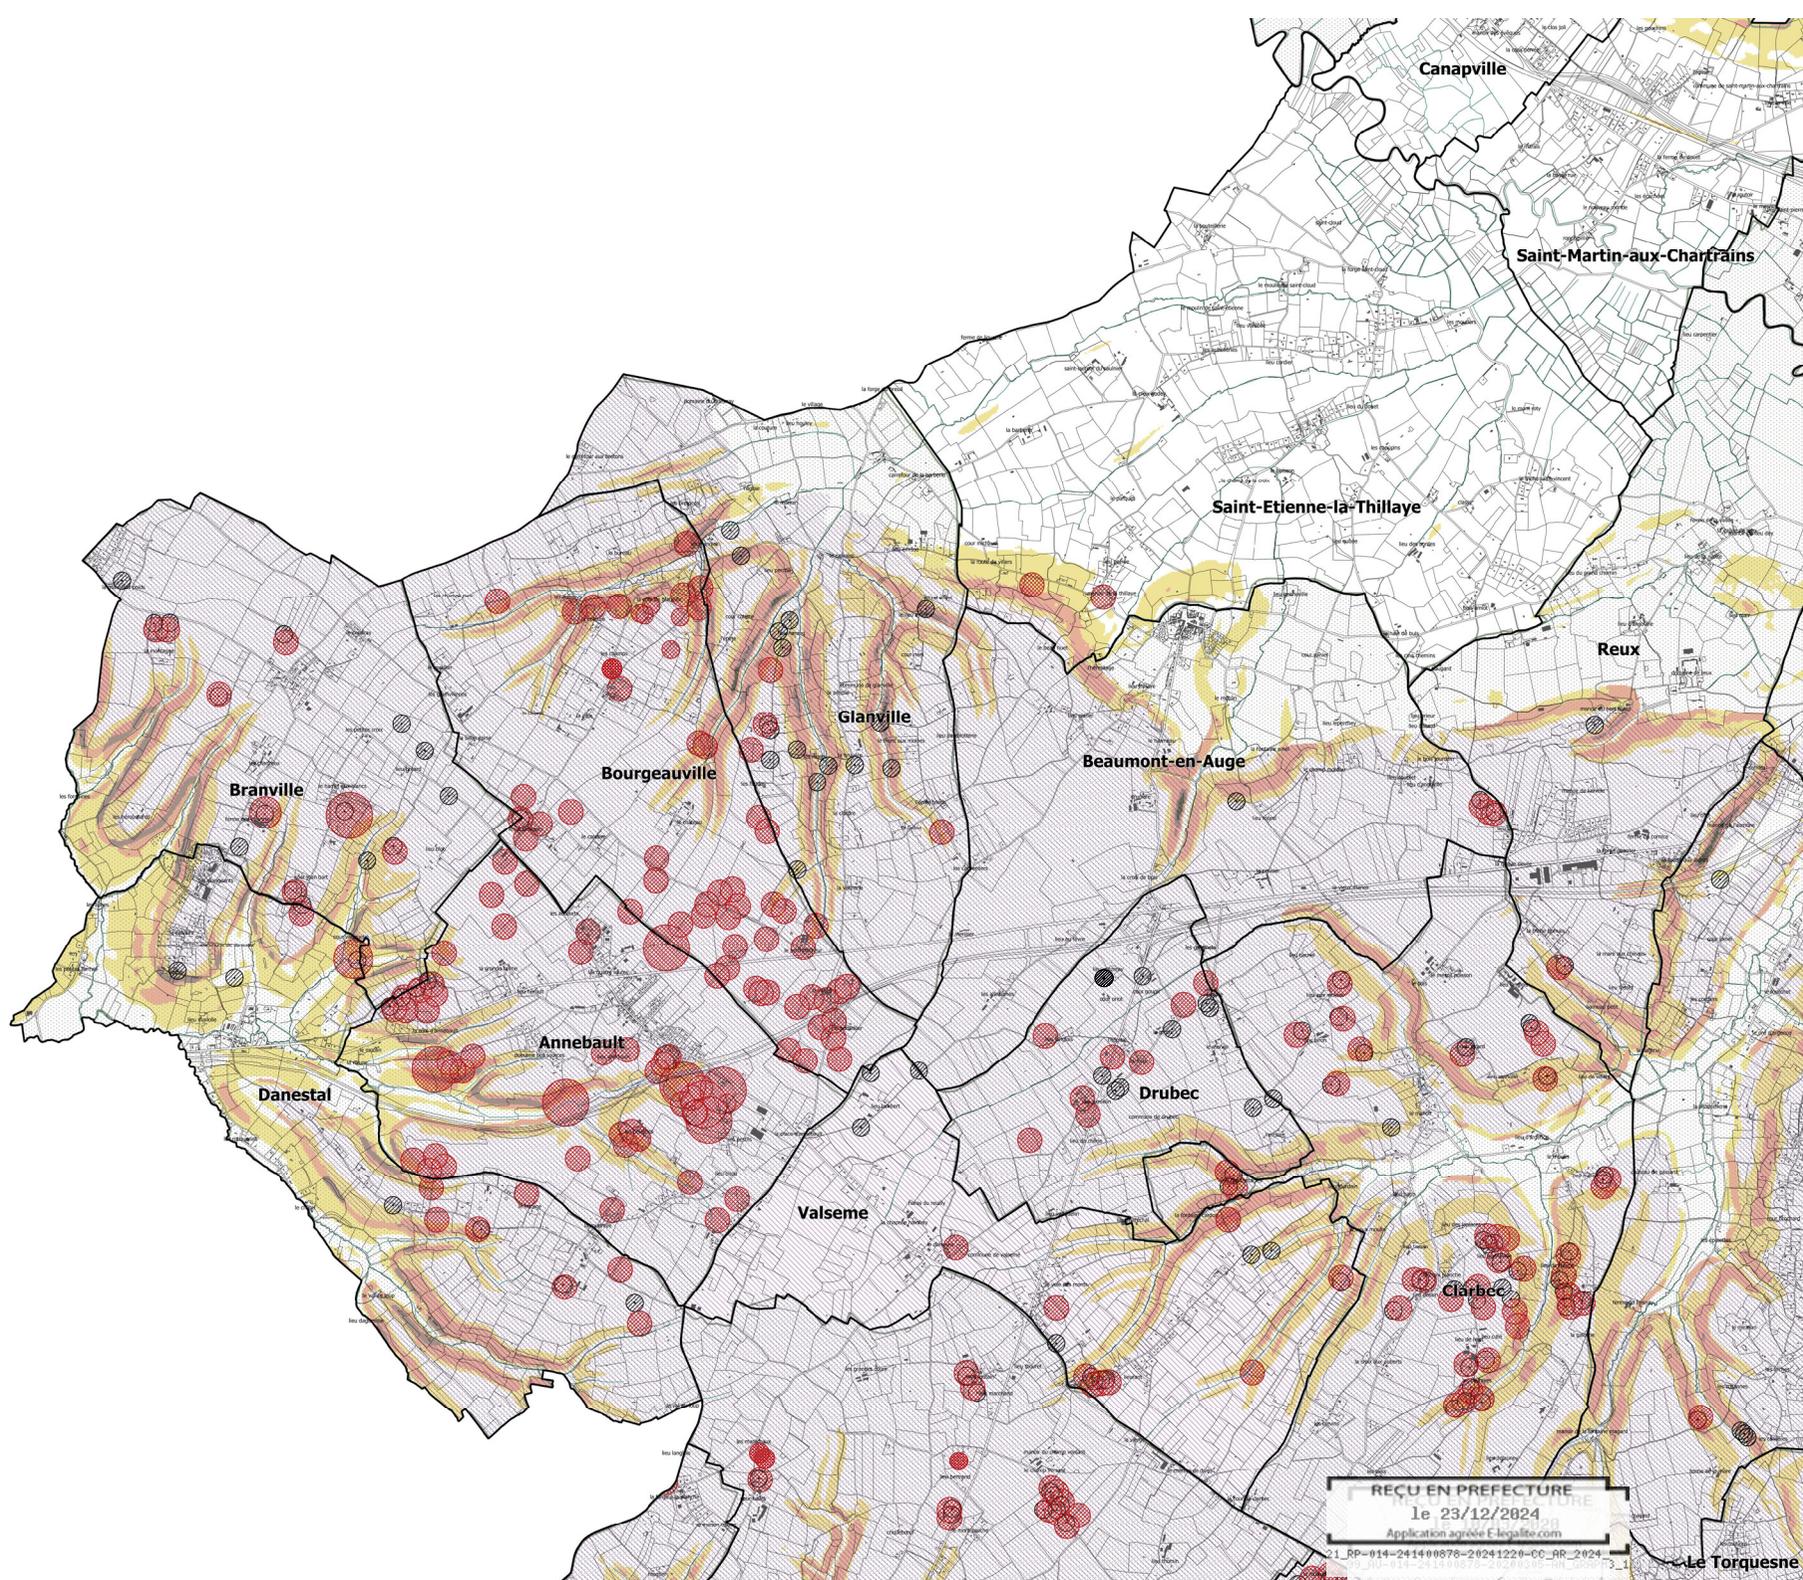

REÇU EN PREFECTURE
le 23/12/2024
Application agréée E-legalite.com

21_RP-014-241400076-20241220-DC-RR_2024



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Prescrite le 03/12/2015 Arrêtée le 27/06/2019 Approuvée le 05/03/2020
Mise à jour le 23/12/2024

Annexe au plan graphique :
Plan des risques liés aux mouvements de terrain - 1/13000e
Communes d'Auvillars, Bonnebosq, Formentin, Le Fournet, Leupartie, Manerbe, Repentigny, La Roque-Baignard, Le Torquesne



RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Sources données (sauf mention contraire) : CARMEN
(DREAL Normandie - Avril) 2019

Les indices de cavités


-  Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité
-  Indices de cavité - source : connaissance du terrain
-  Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité (rayon de 60 m.)
-  Périmètre de sécurité supprimé lié à un indice non avérée (étude réalisée)
-  Terrains prédisposés à la présence de marnières
-  Communes avec cavités non localisées

Risques de chutes de blocs

-  pente très forte
-  pente forte

Prédispositions au risque de glissement de terrain

-  terrain prédisposé à pente très forte
-  Terrain prédisposé à pente forte
-  Terrain prédisposé à pente modérée

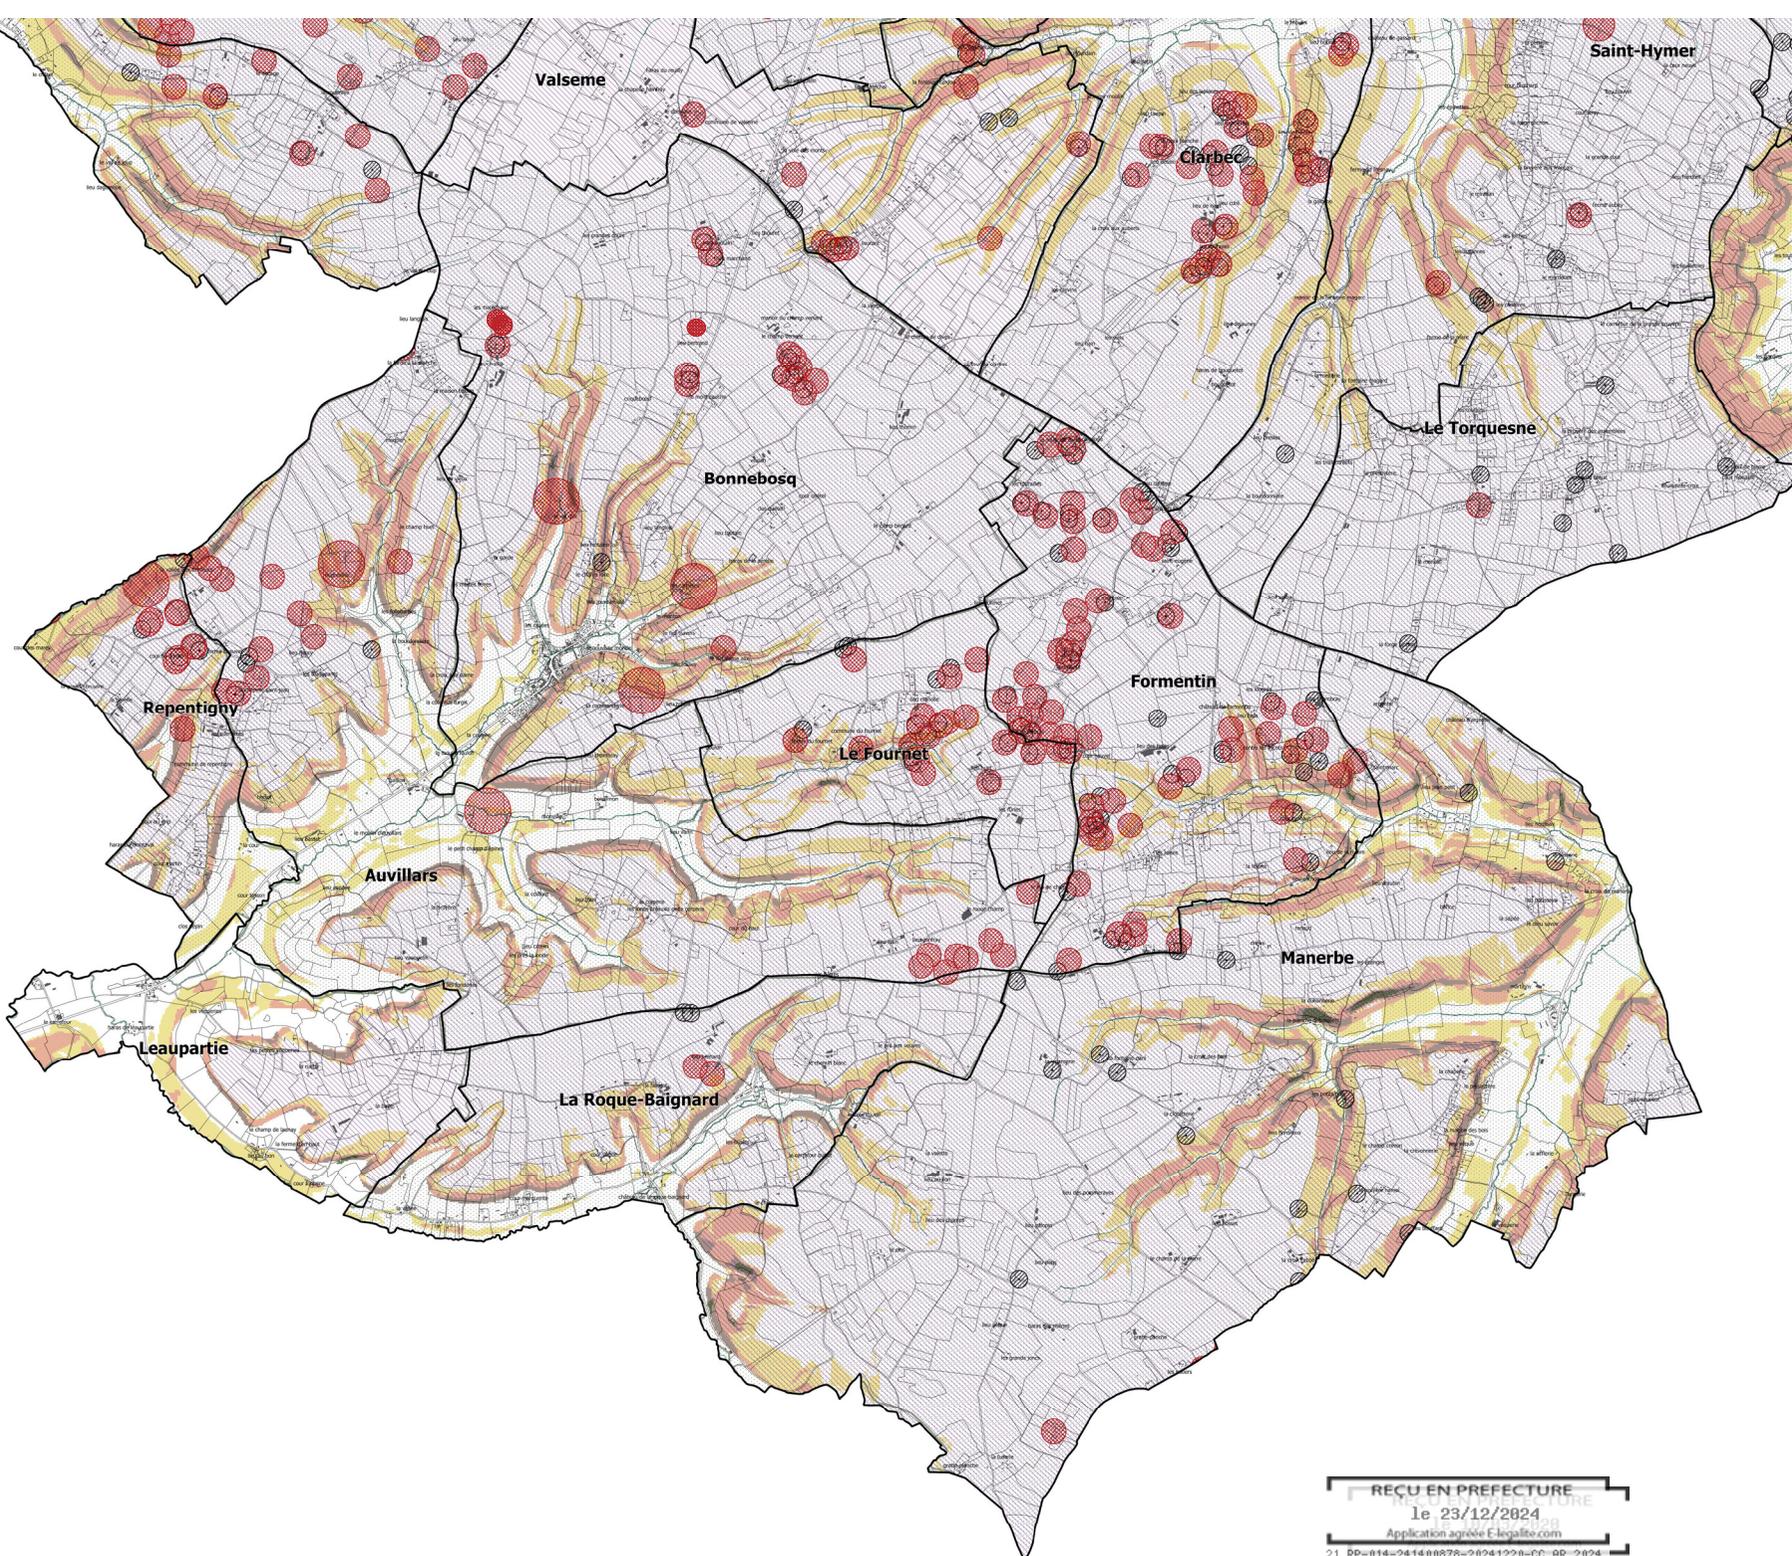

REÇU EN PREFECTURE
le 23/12/2024
Application agréée E-legalite.com
21_RP-014-241400876-20241220-00-RR_2024



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Prescrite le 03/12/2015 Arrêtée le 27/06/2019 Approuvée le 05/03/2020
Mise à jour le 23/12/2024

Annexe au plan graphique :
Plan des risques liés aux mouvements de terrain - 1/13000e
Communes de Bonneville-sur-Touques, Canapville, Manneville-la-Pipard, Pont-l'Évêque, Reux, Saint-Julien-sur-Calonne, Saint-Martin-aux-Chartrains, Surville, Tourville-en-Auge.



RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Sources données (sauf mention contraire) : CARMEN (DREAL Normandie - Avril) 2019

Les indices de cavités


- ▣ Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité
- Indices de cavité - source : connaissance du terrain
- ▨ Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité (rayon de 60 m.)
- Périmètre de sécurité supprimé lié à un indice non avéré (étude réalisée)
- ▨ Terrains prédisposés à la présence de marnières
- Communes avec cavités non localisées

Risques de chutes de blocs

- pente très forte
- pente forte

Prédispositions au risque de glissement de terrain

- terrain prédisposé à pente très forte
- Terrain prédisposé à pente forte
- Terrain prédisposé à pente modérée

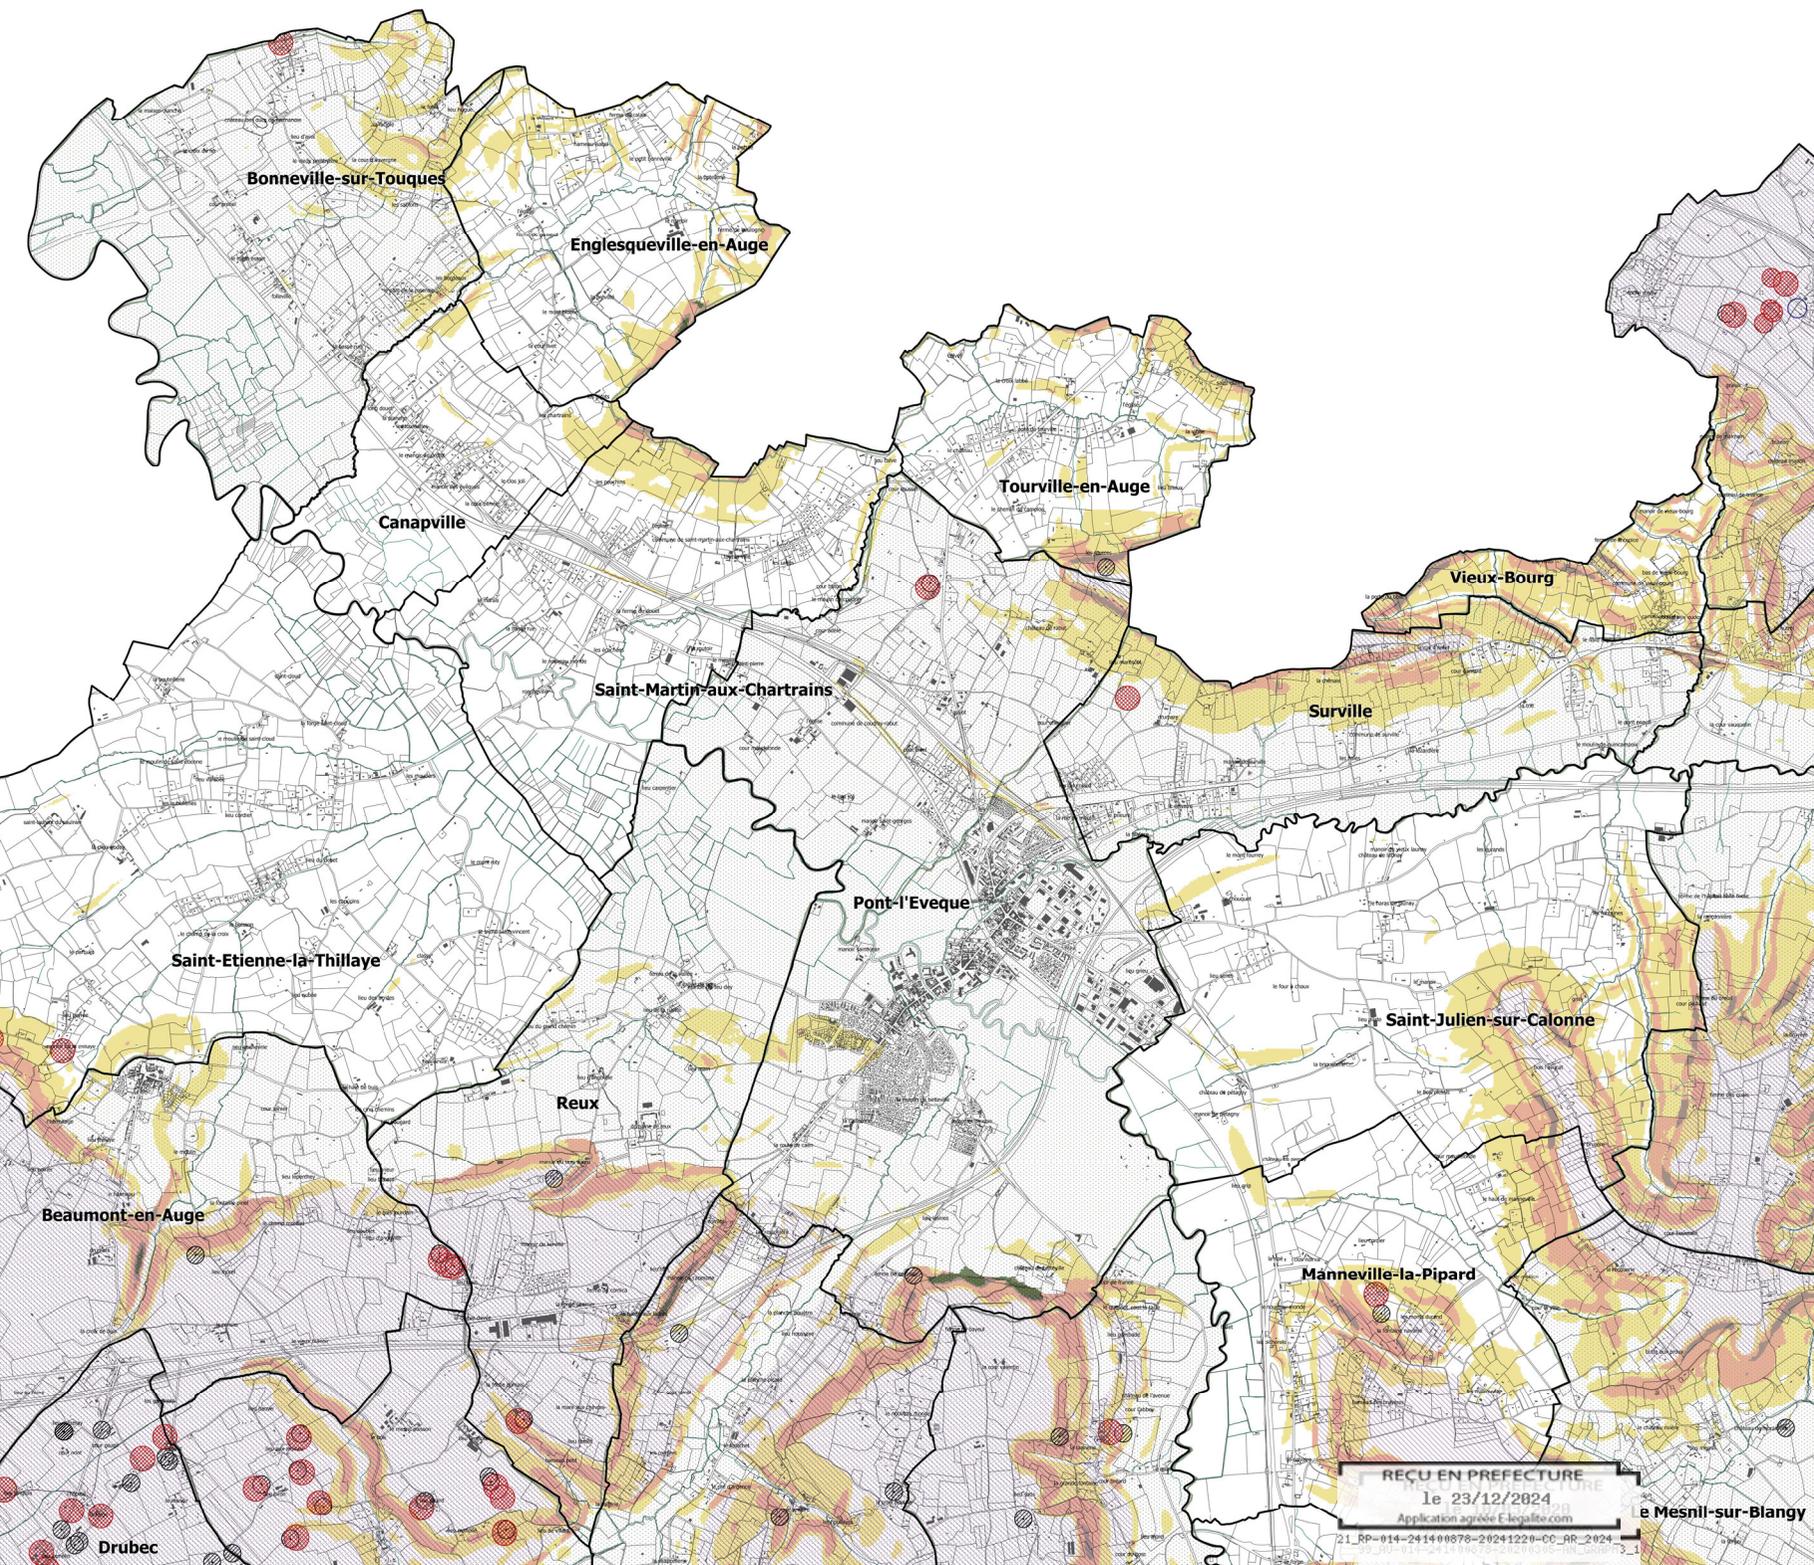

REÇU EN PREFECTURE
le 23/12/2024
Application agréée E-logisite.com

e Mesnil-sur-Blangy



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Prescrite le 03/12/2015 Arrêtée le 27/06/2019 Approuvée le 05/03/2020
Mise à jour le 22/12/2024

Annexe au plan graphique :
Plan des risques liés aux mouvements de terrain - 1/13000e
Communes des Authieux-sur-Calonne, Bonneville-la-Louvet,
Le Mesnil-sur-Blangy, Saint-Andre-d'Hebertot, Saint-Benoit-
d'Hebertot et Vieux-Bourg



RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Sources données (sauf mention contraire) : CARMEN
(DREAL Normandie - Avril) 2019

Les indices de cavités


- Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité
- Indices de cavité - source : connaissance du terrain
- Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité (rayon de 60 m.)
- Périmètre de sécurité supprimé lié à un indice non avérée (étude réalisée)
- Terrains prédisposés à la présence de marnières
- Communes avec cavités non localisées

Risques de chutes de blocs

- pente très forte
- pente forte

Prédispositions au risque de glissement de terrain

- terrain prédisposé à pente très forte
- Terrain prédisposé à pente forte
- Terrain prédisposé à pente modérée

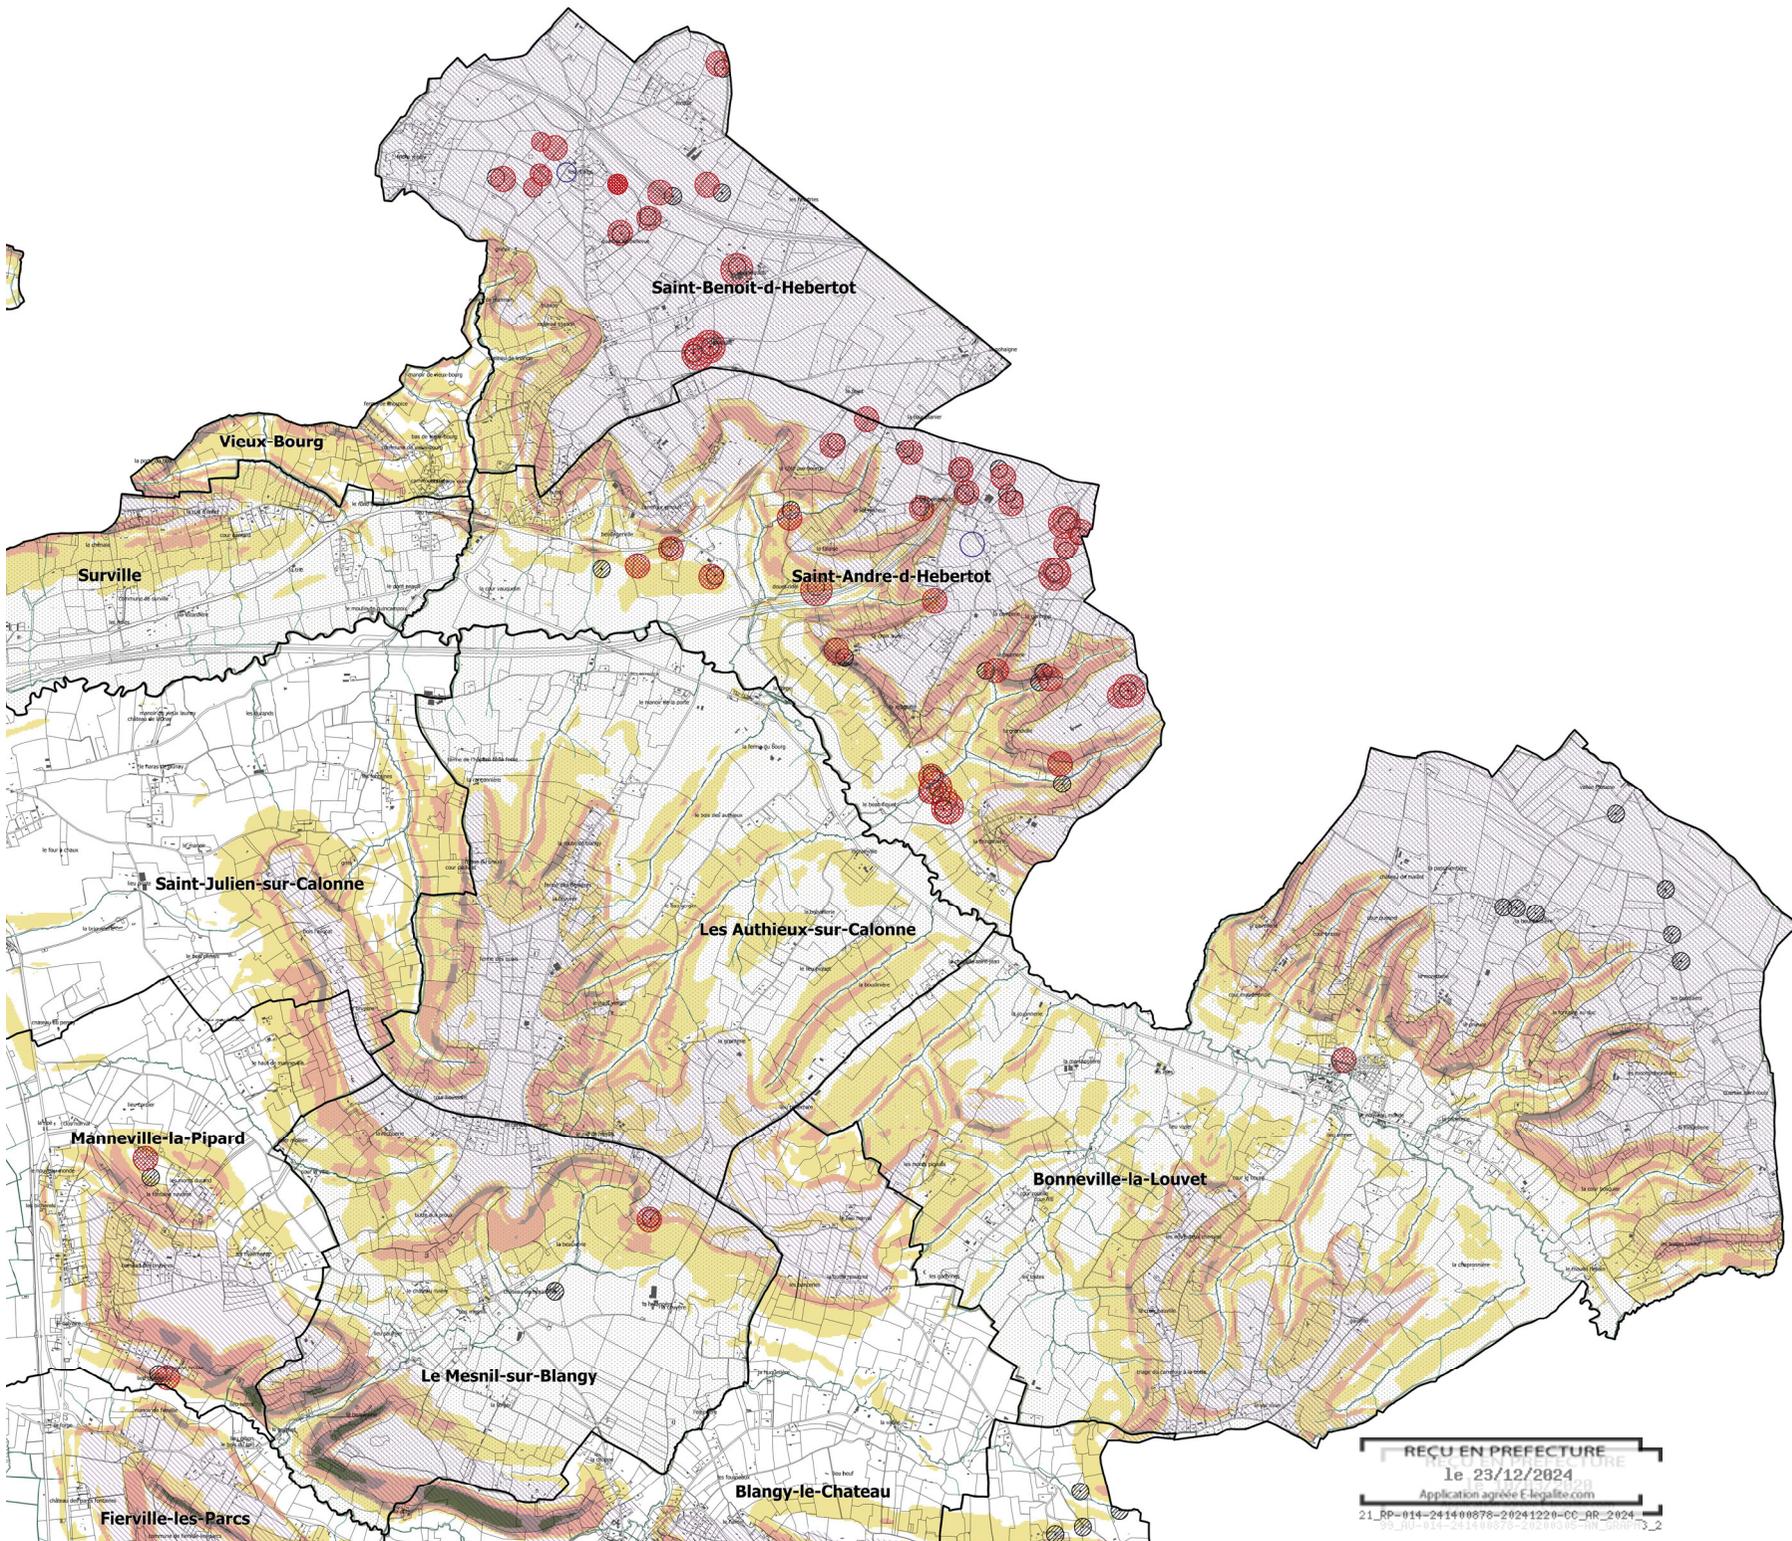

REÇU EN PREFECTURE
le 23/12/2024
Application agréée E-legalite.com
21_RP-014-241400876-20241220-00-RR_2024



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Prescrite le 03/12/2015 Arrêtée le 27/06/2019 Approuvée le 05/03/2020
Mise à jour le 23/12/2024

Annexe au plan graphique
Plan des risques liés aux mouvements de terrain - 1/13000e
Communes de Blangy-le-Château, Le Breuil-en-Auge, Le Brevedent, Le Faulq, Fierville-les-Parcs, Norolles, Pierrefitte-en-Auge, Saint-Hymer (partie Est), Saint-Philbert-des-Champs



RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Sources données (sauf mention contraire) : CARMEN
(DREAL Normandie - Avril) 2019

Les indices de cavités


- ▣ Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité
- Indices de cavité - source : connaissance du terrain
- ▨ Périmètre de sécurité lié à un indice de cavité (rayon de 60 m.)
- Périmètre de sécurité supprimé lié à un indice non avéré (étude réalisée)
- ▨ Terrains prédisposés à la présence de marnières
- Communes avec cavités non localisées

Risques de chutes de blocs

- pente très forte
- pente forte

Prédispositions au risque de glissement de terrain

- terrain prédisposé à pente très forte
- Terrain prédisposé à pente forte
- Terrain prédisposé à pente modérée

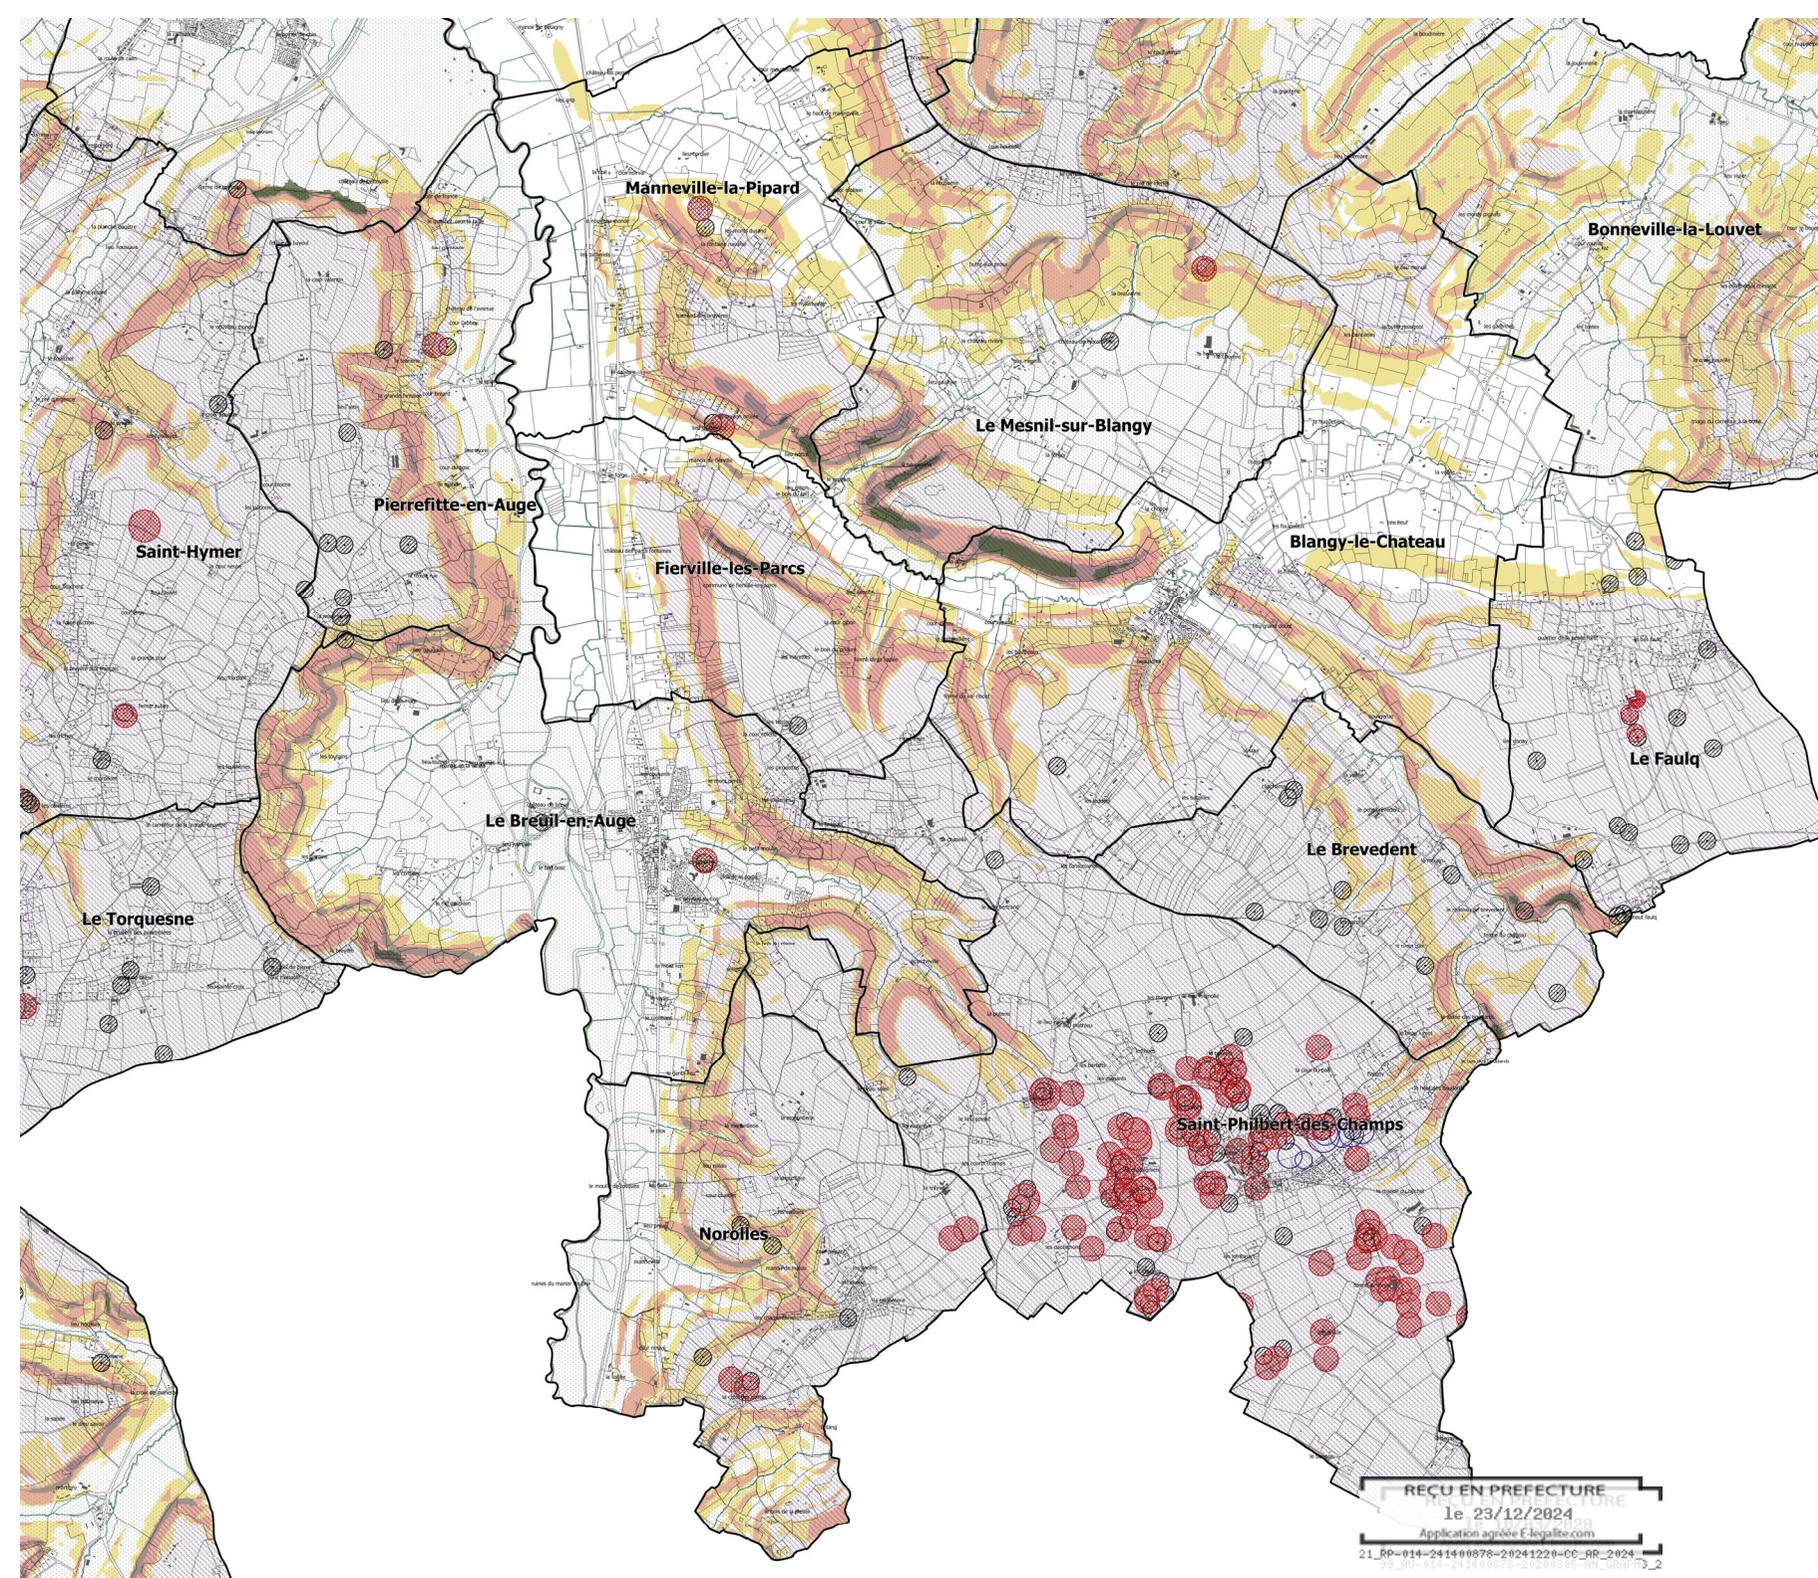

REÇU EN PREFECTURE
le 23/12/2024
Application agréée E-legalite.com
21_RP-014-241400876-20241220-00-RR_2024